Mechanical

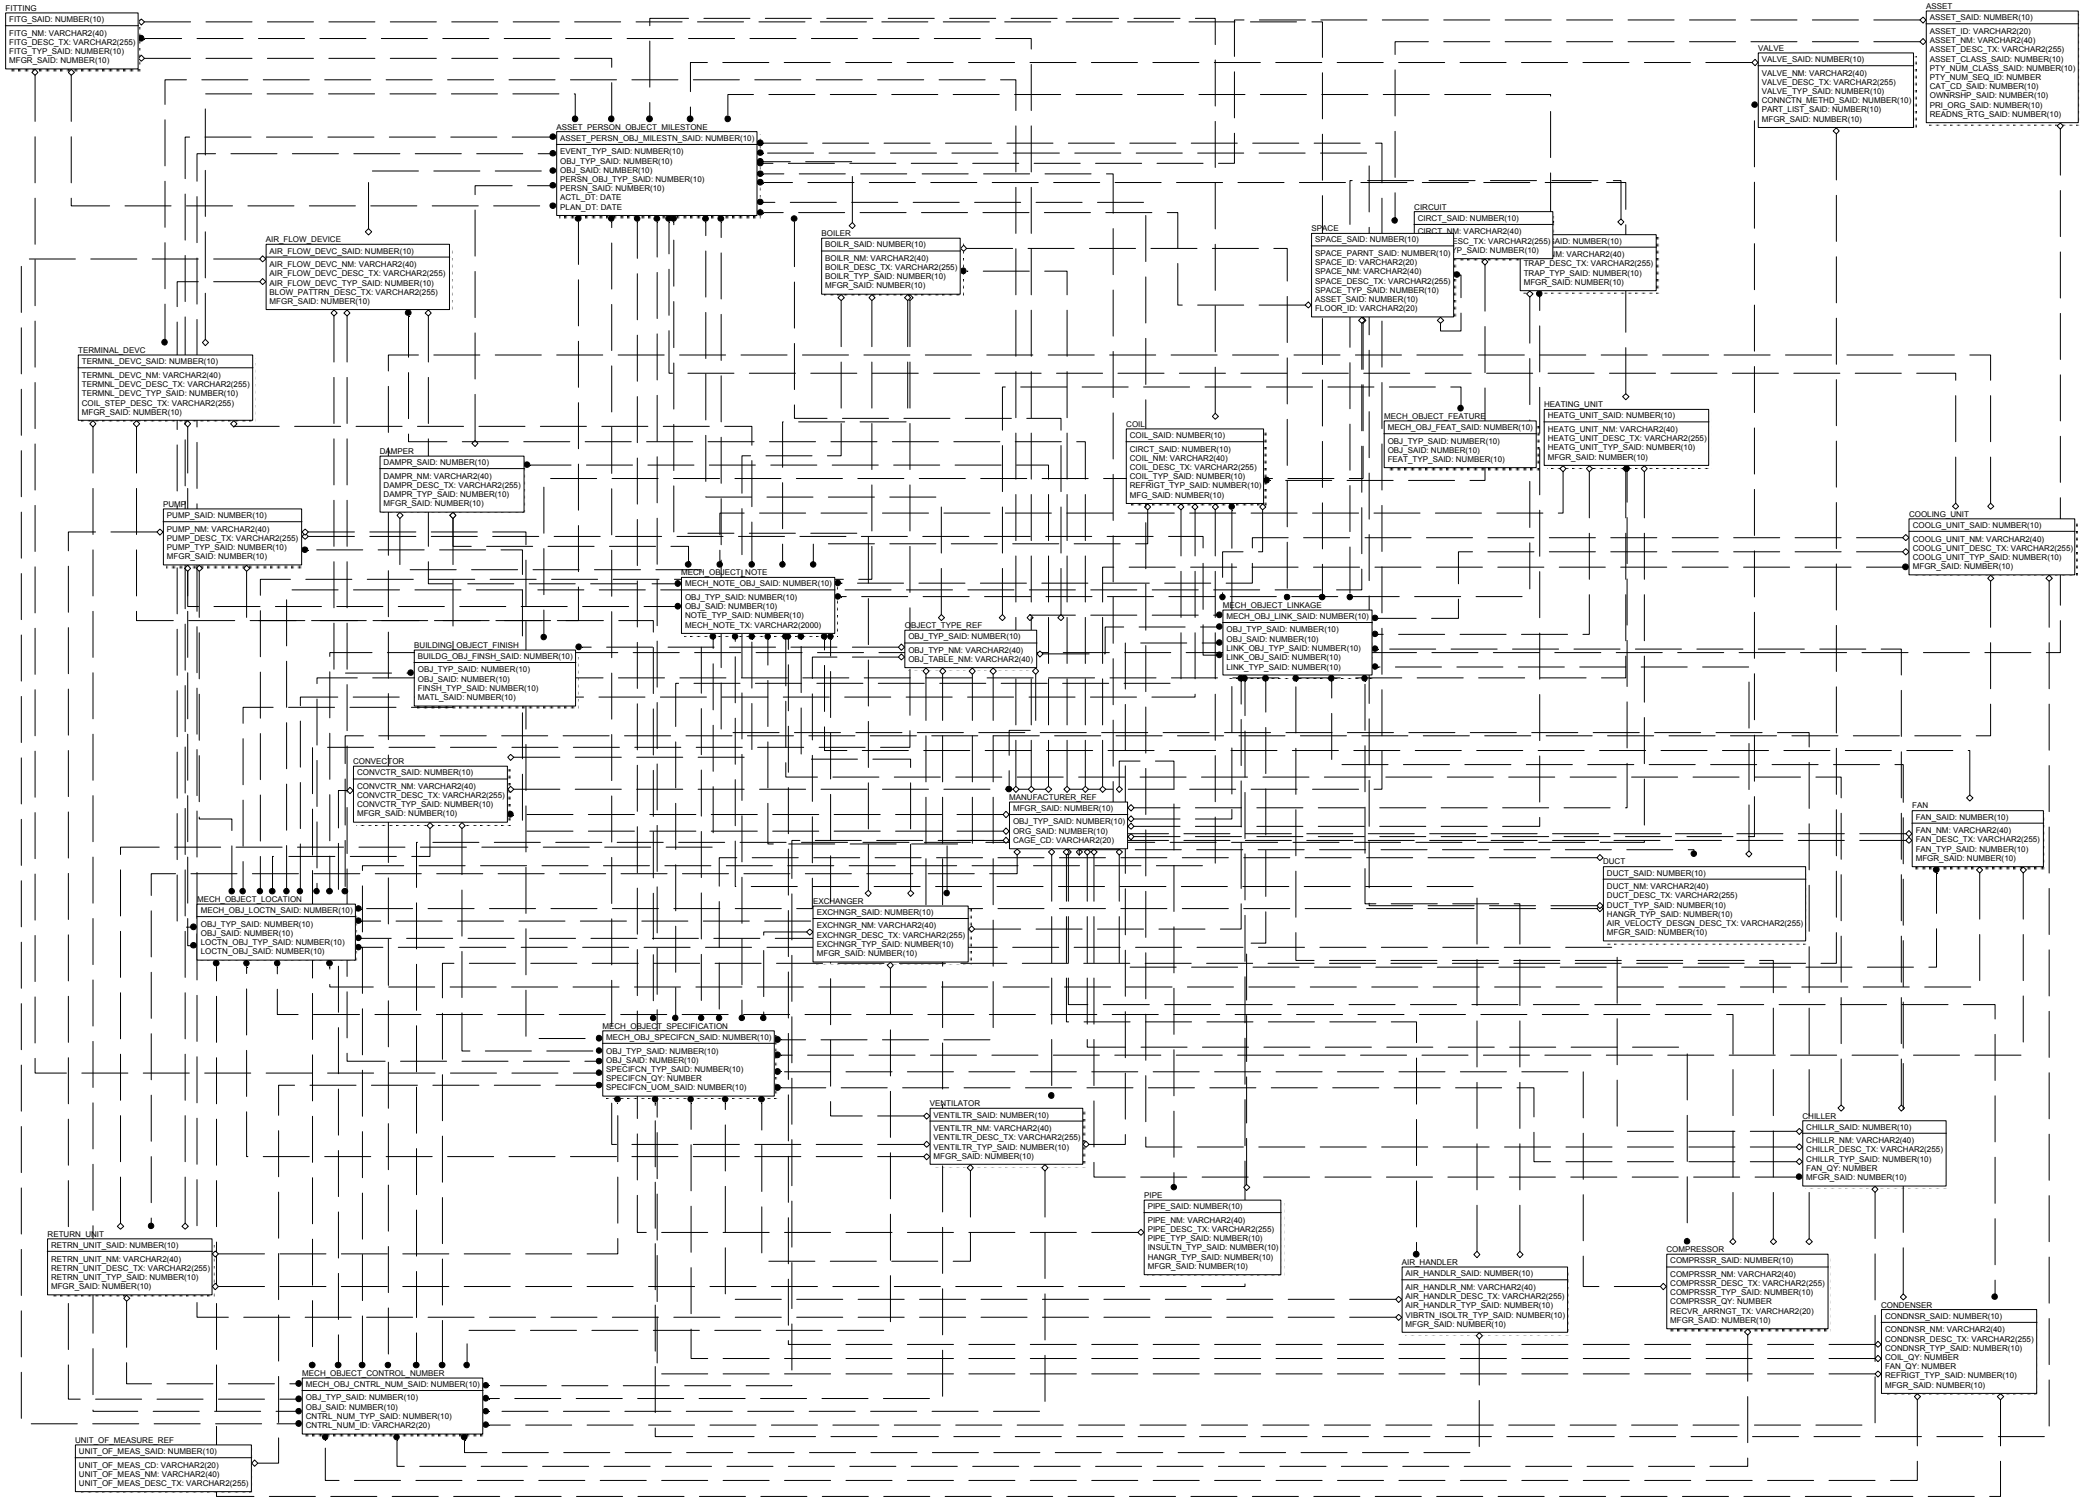
FITTING
FITG_SAID: NUMBER(10)
FITG_NM: VARCHAR2(40)
FITG_DESC_TX: VARCHAR2(255)
FITG_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
ASSET
ASSET_SAID: NUMBER(10)
ASSET_ID: VARCHAR2(20)
ASSET_NM: VARCHAR2(40)
ASSET_DESC_TX: VARCHAR2(255)
ASSET_CLASS_SAID: NUMBER(10)
PTY_NUM_CLASS_SAID: NUMBER(10)
PTY_NUM_SEQ_ID: NUMBER
CAT_CD_SAID: NUMBER(10)
OWNRSHP_SAID: NUMBER(10)
PRI_ORG_SAID: NUMBER(10)
READNS_RTG_SAID: NUMBER(10)
VALVE
VALVE_SAID: NUMBER(10)
VALVE_NM: VARCHAR2(40)
VALVE_DESC_TX: VARCHAR2(255)
VALVE_TYP_SAID: NUMBER(10)
CONNCTN_METHD_SAID: NUMBER(10)
PART_LIST_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
ASSET_PERSON_OBJECT_MILESTONE
ASSET_PERSN_OBJ_MILESTN_SAID: NUMBER(10)
EVENT_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
PERSN_OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
PERSN_SAID: NUMBER(10)
ACTL_DT: DATE
PLAN_DT: DATE
AIR_FLOW_DEVICE
AIR_FLOW_DEVC_SAID: NUMBER(10)
AIR_FLOW_DEVC_NM: VARCHAR2(40)
AIR_FLOW_DEVC_DESC_TX: VARCHAR2(255)
AIR_FLOW_DEVC_TYP_SAID: NUMBER(10)
BLOW_PATTRN_DESC_TX: VARCHAR2(255)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
BOILER
BOILR_SAID: NUMBER(10)
BOILR_NM: VARCHAR2(40)
BOILR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
BOILR_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
SPACE
SPACE_SAID: NUMBER(10)
SPACE_PARNT_SAID: NUMBER(10)
SPACE_ID: VARCHAR2(20)
SPACE_NM: VARCHAR2(40)
SPACE_DESC_TX: VARCHAR2(255)
SPACE_TYP_SAID: NUMBER(10)
ASSET_SAID: NUMBER(10)
FLOOR_ID: VARCHAR2(20)
CIRCUIT
CIRCT_SAID: NUMBER(10)
CIRCT_NM: VARCHAR2(40)
TRAP
TRAP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
TERMINAL_DEVC
TERMNL_DEVC_SAID: NUMBER(10)
TERMNL_DEVC_NM: VARCHAR2(40)
TERMNL_DEVC_DESC_TX: VARCHAR2(255)
TERMNL_DEVC_TYP_SAID: NUMBER(10)
COIL_STEP_DESC_TX: VARCHAR2(255)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
COIL
COIL_SAID: NUMBER(10)
CIRCT_SAID: NUMBER(10)
COIL_NM: VARCHAR2(40)
COIL_DESC_TX: VARCHAR2(255)
COIL_TYP_SAID: NUMBER(10)
REFRIGT_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFG_SAID: NUMBER(10)
MECH_OBJECT_FEATURE
MECH_OBJ_FEAT_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
FEAT_TYP_SAID: NUMBER(10)
HEATING_UNIT
HEATG_UNIT_SAID: NUMBER(10)
HEATG_UNIT_NM: VARCHAR2(40)
HEATG_UNIT_DESC_TX: VARCHAR2(255)
HEATG_UNIT_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
DAMPER
DAMPR_SAID: NUMBER(10)
DAMPR_NM: VARCHAR2(40)
DAMPR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
DAMPR_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
PUMP
PUMP_SAID: NUMBER(10)
PUMP_NM: VARCHAR2(40)
PUMP_DESC_TX: VARCHAR2(255)
PUMP_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
COOLING_UNIT
COOLG_UNIT_SAID: NUMBER(10)
COOLG_UNIT_NM: VARCHAR2(40)
COOLG_UNIT_DESC_TX: VARCHAR2(255)
COOLG_UNIT_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
MECH_OBJECT_NOTE
MECH_NOTE_OBJ_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
NOTE_TYP_SAID: NUMBER(10)
MECH_NOTE_TX: VARCHAR2(2000)
OBJECT_TYPE_REF
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_NM: VARCHAR2(40)
OBJ_TABLE_NM: VARCHAR2(40)
MECH_OBJECT_LINKAGE
MECH_OBJ_LINK_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
LINK_OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
LINK_OBJ_SAID: NUMBER(10)
LINK_TYP_SAID: NUMBER(10)
BUILDING_OBJECT_FINISH
BUILDG_OBJ_FINSH_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
FINSH_TYP_SAID: NUMBER(10)
MATL_SAID: NUMBER(10)
CONVECTOR
CONVCTR_SAID: NUMBER(10)
CONVCTR_NM: VARCHAR2(40)
CONVCTR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
CONVCTR_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
MANUFACTURER_REF
MFGR_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
ORG_SAID: NUMBER(10)
CAGE_CD: VARCHAR2(20)
FAN
FAN_SAID: NUMBER(10)
FAN_NM: VARCHAR2(40)
FAN_DESC_TX: VARCHAR2(255)
FAN_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
DUCT
DUCT_SAID: NUMBER(10)
DUCT_NM: VARCHAR2(40)
DUCT_DESC_TX: VARCHAR2(255)
DUCT_TYP_SAID: NUMBER(10)
HANGR_TYP_SAID: NUMBER(10)
AIR_VELOCTY_DESGN_DESC_TX: VARCHAR2(255)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
MECH_OBJECT_LOCATION
MECH_OBJ_LOCTN_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
LOCTN_OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
LOCTN_OBJ_SAID: NUMBER(10)
EXCHANGER
EXCHNGR_SAID: NUMBER(10)
EXCHNGR_NM: VARCHAR2(40)
EXCHNGR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
EXCHNGR_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
MECH_OBJECT_SPECIFICATION
MECH_OBJ_SPECIFCN_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
SPECIFCN_TYP_SAID: NUMBER(10)
SPECIFCN_QY: NUMBER
SPECIFCN_UOM_SAID: NUMBER(10)
VENTILATOR
VENTILTR_SAID: NUMBER(10)
VENTILTR_NM: VARCHAR2(40)
VENTILTR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
VENTILTR_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
CHILLER
CHILLR_SAID: NUMBER(10)
CHILLR_NM: VARCHAR2(40)
CHILLR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
CHILLR_TYP_SAID: NUMBER(10)
FAN_QY: NUMBER
MFGR_SAID: NUMBER(10)
PIPE
PIPE_SAID: NUMBER(10)
PIPE_NM: VARCHAR2(40)
PIPE_DESC_TX: VARCHAR2(255)
PIPE_TYP_SAID: NUMBER(10)
INSULTN_TYP_SAID: NUMBER(10)
HANGR_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
RETURN_UNIT
RETRN_UNIT_SAID: NUMBER(10)
RETRN_UNIT_NM: VARCHAR2(40)
RETRN_UNIT_DESC_TX: VARCHAR2(255)
RETRN_UNIT_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
AIR_HANDLER
AIR_HANDLR_SAID: NUMBER(10)
AIR_HANDLR_NM: VARCHAR2(40)
AIR_HANDLR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
AIR_HANDLR_TYP_SAID: NUMBER(10)
VIBRTN_ISOLTR_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
COMPRESSOR
COMPRSSR_SAID: NUMBER(10)
COMPRSSR_NM: VARCHAR2(40)
COMPRSSR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
COMPRSSR_TYP_SAID: NUMBER(10)
COMPRSSR_QY: NUMBER
RECVR_ARRNGT_TX: VARCHAR2(20)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
CONDENSER
CONDNSR_SAID: NUMBER(10)
CONDNSR_NM: VARCHAR2(40)
CONDNSR_DESC_TX: VARCHAR2(255)
CONDNSR_TYP_SAID: NUMBER(10)
COIL_QY: NUMBER
FAN_QY: NUMBER
REFRIGT_TYP_SAID: NUMBER(10)
MFGR_SAID: NUMBER(10)
MECH_OBJECT_CONTROL_NUMBER
MECH_OBJ_CNTRL_NUM_SAID: NUMBER(10)
OBJ_TYP_SAID: NUMBER(10)
OBJ_SAID: NUMBER(10)
CNTRL_NUM_TYP_SAID: NUMBER(10)
CNTRL_NUM_ID: VARCHAR2(20)
UNIT_OF_MEASURE_REF
UNIT_OF_MEAS_SAID: NUMBER(10)
UNIT_OF_MEAS_CD: VARCHAR2(20)
UNIT_OF_MEAS_NM: VARCHAR2(40)
UNIT_OF_MEAS_DESC_TX: VARCHAR2(255)